

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamts**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

Geschäftszeichen:

14.05.2019

II 10-1.33.43-201/12

**Nummer:**

**Z-33.43-201**

**Geltungsdauer**

vom: **14. Mai 2019**

bis: **24. August 2022**

**Antragsteller:**

**einZA Farben GmbH & Co KG**

Junkersstraße 13

30179 Hannover

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebtem und angedübeltem Wärmedämmstoff**

**"einZA WDVS Polystyrol PS-D"**

**"einZA WDVS Steinwolle MW-D2"**

**"einZA WDVS Lamelle ML-D2"**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/ genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 15 Seiten und acht Anlagen mit 12 Seiten.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
- 8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

## II **BESONDERE BESTIMMUNGEN**

### 1 **Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich**

Zulassungsgegenstand sind die Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mit den Handelsbezeichnungen "einZA WDVS Polystyrol PS-D", "einZA WDVS Steinwolle MW-D2" und "einZA WDVS Lamelle ML-D2". Das WDVS besteht jeweils aus Dämmplatten, die am Untergrund angeklebt und durch Dübel befestigt sind, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz sowie einer Schlussbeschichtung (Oberputz). Ergänzend sind Haftvermittler als Komponenten des WDVS möglich.

Alle für das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Komponenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmäßig hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf auf Außenwänden aus Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz verwendet werden.

Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den Bestimmungen, wie es auf der Baustelle aus diesen genannten Komponenten herzustellen ist. Der Untergrund muss dafür fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist zu prüfen.

Unebenheiten bis 2 cm/m dürfen überbrückt werden; größere Unebenheiten müssen mechanisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden.

Der Bescheid basiert auf den beim DIBt eingereichten Unterlagen. Änderungen am WDVS oder den Komponenten oder deren Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf den Bescheid auswirken, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung des Bescheids erforderlich ist.

### 2 **Bestimmungen für das Bauprodukt**

#### 2.1 **Eigenschaften und Zusammensetzung**

##### 2.1.1 **Komponenten**

###### 2.1.1.1 **Klebemörtel und Klebeschaum**

Für die Befestigung der Dämmstoffe müssen die Klebemörtel "einZA Verbundmörtel", "einZA Baukleber", "einZA Leichter Klebe- und Armierungsmörtel", "einZA Spachtelkleber" oder der Klebeschaum "einZA WDVS Klebeschaum" verwendet werden.

###### 2.1.1.2 **Dämmstoffe**

Einer der folgenden Dämmstoffe ist zu verwenden:

###### a) EPS-Platten

Als Dämmstoffe müssen expandierte Polystyrol-Platten (EPS) gemäß Tabelle 1 mit den Abmessungen 1000 mm x 500 mm verwendet werden. Sie weisen neben den hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

Tabelle 1:

| Eigenschaft<br>Bezeichnung     | Dicke<br>[mm] | Rohdichte<br>[kg/m <sup>3</sup> ] | dynamische Steifigkeit s'<br>[MN/m <sup>3</sup> ] |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| einza Dämmplatten weiß EPS 040 | 40 - 300      | 14 - 25                           | k.A.  |
| einza Dämmplatten weiß EPS 035 | 40 - 300      | 14 - 25                           |   |
| einza Dämmplatten grau EPS 034 | 40 - 300      | 14 - 20                           |   |
| einza Dämmplatten grau EPS 032 | 40 - 300      | 14 - 20                           |   |

b) Mineralwolle-Platten

Als Dämmstoff muss die Mineralwolle-Platte mit Mineralfasern hauptsächlich ausgerichtet in Plattenebene gemäß Tabelle 2 verwendet werden. Sie weist neben den hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

Tabelle 2:

| Eigenschaft<br>Bezeichnung                   | Dicke d<br>in [mm] | max.<br>Plattenab-<br>messung<br>[mm] | dynamische<br>Steifigkeit s' |                               | Strömungs-<br>widerstand r |                              | Beschichtung | Verdichtung |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
|  |                    |                                       | d in [mm]                    | s' in<br>[MN/m <sup>3</sup> ] | d in<br>[mm]               | r<br>[kPa·s/m <sup>2</sup> ] |              |             |
| einza<br>Mineralwolle-<br>platten<br>WLG 035 | 40 - 200           | 800x625<br>bzw.<br>1200x400           | 100-120                      | 15                            | k.A.                       |                              | 2            | -           |
|  |                    |                                       | 140-160                      | 10                            |                            |                              |              |             |
|  |                    |                                       | 180-200                      | 5                             |                            |                              |              |             |

c) Mineralwolle-Lamelle

Als Dämmstoff muss die Mineralwolle-Lamelle mit Mineralfasern hauptsächlich ausgerichtet senkrecht zur Plattenebene gemäß Tabelle 3 verwendet werden. Sie weist neben den hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

Tabelle 3:

| Eigenschaft<br>Bezeichnung              | Dicke d<br>in [mm] | max.<br>Plattenab-<br>messung<br>[mm] | dynamische<br>Steifigkeit s' |                               | Strömungs-<br>widerstand r |                              | Beschichtung | Verdichtung |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
|   |                    |                                       | d in [mm]                    | s' in<br>[MN/m <sup>3</sup> ] | d in<br>[mm]               | r<br>[kPa·s/m <sup>2</sup> ] |              |             |
| einza<br>Mineralwoll-<br>Lamellenplatte | 40 - 200           | 1200 x 200                            | k.A.                         |                               | k.A.                       |                              | 2            | -           |

**2.1.1.3 Bewehrung**

Als Bewehrung muss das beschichtete Textilglas-Gittergewebe "einza Glasfaser Armierungsgewebe" verwendet werden.

**2.1.1.4 Unterputze**

Als Unterputze müssen die mit den Klebemörteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produkte "einza Verbundmörtel", "einza Baukleber", "einza Spachtelkleber" oder "einza Leichter Klebe- und Armierungsmörtel" verwendet werden. Alternativ kann das Produkt "einza Armierungsspachtel ZF" verwendet werden.

#### 2.1.1.5 Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung dürfen die Produkte "einza LFGGrund" oder "einza mineralit Streichfüller" verwendet werden.

#### 2.1.1.6 Schlussbeschichtungen

Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) müssen die in den Anlagen 2.1 bis 2.2 aufgeführten Produkte verwendet werden.

#### 2.1.1.7 Dübel

Für die Befestigung der Dämmplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 müssen die Dübel, mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm, mit folgender Bezeichnung (gemäß Anlage 4) verwendet werden:

##### Schraubdübel:

- einza Schraubdübel STR U 2G
- einza Schraubdübel STR U

##### Schlagdübel:

- einza Schlagdübel NTK U
- einza Schlagdübel H1 eco
- einza Schlagdübel H2 eco

#### 2.1.1.8 Zubehörteile

Es dürfen normalentflammbare Zubehörteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile verwendet werden, deren maximale Länge 3 m nicht überschreitet. Die eingesetzten Zubehörteile müssen mit dem verwendeten Putzsystem materialverträglich sein.

#### 2.1.2 Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau des WDVS entspricht Anlage 1. Die möglichen Systemkombinationen einschließlich der zulässigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach den Abschnitten 2.1.1.1 sowie 2.1.1.4 bis 2.1.1.6 sind den Anlagen 2.1 und 2.2 zu entnehmen.

##### 2.1.2.1 Standsicherheit des WDVS

Die WDVS tragen die charakteristischen Einwirkungen aus Wind gemäß den Anlagen 5.1 bis 5.3 in Abhängigkeit der verwendeten Dämmstoff-Dübel-Kombination für den in Abschnitt 1 dieses Bescheids genannten Verwendungsbereich ab, sofern die Ausführung gemäß Abschnitt 3.2 erfolgt.

##### 2.1.2.2 Brandverhalten des WDVS

###### 2.1.2.2.1 WDVS mit EPS-Platten

Das WDVS nach Anlage 2.1 erfüllt – außer bei Verwendung des Klebeschaums "einza WDVS Klebeschaum" – die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1<sup>1</sup>.

Das WDVS nach Anlage 2.1 erfüllt – bei Verwendung des Klebeschaums "einza WDVS Klebeschaum" – bei der Prüfung im Brandschacht die Anforderungen nach DIN 4102-1, Abs. 6.1.2.2.

###### 2.1.2.2.2 WDVS mit Mineralwolle-Dämmstoff

Die WDVS nach Anlage 2.2 erfüllt je nach Ausführung die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse A2 oder der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1.

<sup>1</sup>

DIN 4102-1:1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile – Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

### 2.1.2.3 Wärme- und Feuchteschutz des WDVS

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes der WDVS ist in Abhängigkeit des verwendeten Dämmstoffs folgender Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_B$  anzusetzen:

| Bezeichnung                       | Bemessungswert $\lambda_B$<br>in [W / (m <sup>2</sup> ·K)] |
|-----------------------------------|--|
| <b>EPS-Platten:</b>               |  |
| einza Dämmplatten weiß EPS 040    | 0,040  |
| einza Dämmplatten weiß EPS 035    | 0,035  |
| einza Dämmplatten grau EPS 034    | 0,034  |
| einza Dämmplatten grau EPS 032    | 0,032  |
| <b>Mineralwolle-Platten:</b>      |  |
| einza Mineralwolleplatten WLG 035 | 0,035  |
| <b>Mineralwolle-Lamellen:</b>     |  |
| einza Mineralwoll-Lamellenplatte  | 0,041  |

Für den Feuchteschutz des WDVS sind für die Unterputze und Schlussbeschichtungen ggf. mit den Haftvermittlern die  $w$ - und/oder  $s_d$ -Werte gemäß Anlage 3 dieses Bescheides zu berücksichtigen.

### 2.1.2.4 Schallschutz des WDVS

Der Korrekturwert  $\Delta R_{w,WDVS}$ , der beim Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Außenlärm) für das WDVS für die Massivwand ohne WDVS zu berücksichtigen ist, ist mit einem Wert von  $\Delta R_{w,WDVS} = -6$  dB in Ansatz zu bringen.

## 2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werkseitig herzustellen. Das WDVS wird auf der Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

### 2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Komponenten müssen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschädigung geschützt werden.

### 2.2.3 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) ist gemäß des §21(4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen Regelung sowie der einschlägigen landesrechtlichen Übereinstimmungsverordnung abzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Es sind außerdem anzugeben:

- Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
- Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/ Lieferschein der einzelnen Komponenten der WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

## 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

### 2.3.1 Übereinstimmungsbestätigung durch Übereinstimmungszertifikat

Die Bestätigung der Übereinstimmung des WDVS mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Antragsteller eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferant vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prüfungen, Kontrollen und Auswertungen durchzuführen, die im beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüf- und Überwachungsplan<sup>2</sup> enthalten und somit Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

<sup>2</sup>

Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, der für die Fremdüberwachung eingeschalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller oder Lieferanten vom Antragsteller zur Verfügung gestellt wird.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung durchzuführen, sind Proben nach dem Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Es sind mindestens die Prüfungen, Kontrollen und Auswertungen durchzuführen, die im beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüf- und Überwachungsplan<sup>2</sup> enthalten und die somit Bestandteil der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## 3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

### 3.1 Planung und Bemessung

#### 3.1.1 Standsicherheit

##### 3.1.1.1 Nachweisführung

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS ist auf der Grundlage der charakteristischen Einwirkung aus Wind und der verwendeten Dübel gemäß Abschnitt 2.1.1.7 erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen ist für die im Abschnitt 2.1.2 genannten WDVS bei einer Verarbeitung gemäß Abschnitt 3.2 erbracht.

Die charakteristische Zugtragfähigkeit der Dübel im Verankerungsgrund (Wand) sowie mögliche Verwendungsbeschränkungen sind den Eignungsnachweisen der Anlage 4 zu entnehmen.

##### 3.1.1.2 Fugenüberbrückung

Das WDVS darf zur Überbrückung von Dehnungsfugen in den Außenwandflächen (z. B. der Fugen in den Außenwandflächen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten) nur bei Fugenabständen bis 6,20 m verwendet werden; dabei muss die Dämmstoffdicke mindestens 60 mm betragen und das WDVS aus dem Unterputz "einZA Verbundmörtel" oder "einZA Baukleber" mit dem Bewehrungsgewebe "einZA Glasfaser Armierungsgewebe" und den dünnschichtigen Oberputzen ( $d_{\text{Oberputz}} \leq d_{\text{Unterputz}}$ ) nach Anlage 2.1 bestehen.

Die Rohdichte der EPS-Platten muss dabei  $\leq 20 \text{ kg/m}^3$  sein. Alle anderen in diesem Bescheid allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Komponenten dürfen zur Überbrückung von Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

##### 3.1.2 Wärmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Wärmeschutzes für die Bauart WDVS zu führen. Für die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dämmstoffs gelten die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlässigt werden.

Für den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Für das WDVS sind die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu berücksichtigen.

Die Minderung der Wärmedämmung durch die Wärmebrückenwirkung der Dübel muss dabei nach Anlage 6 berücksichtigt werden.

Bei bestimmten Wittersituationen und abhängig von der Wärmedämmung der tragenden Wandkonstruktion können sich die Befestigungselemente an der Putzoberfläche durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegenüber der ungestörten Wand vorübergehend abzeichnen.



Bei Detailplanungen von Anschlüssen und Durchdringungen des WDVS ist auf eine wärmebrückenfreie Ausführung zu achten.

### 3.1.3 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Außenlärm) ist für die Bauart WDVS nach DIN 4109-1<sup>3</sup> und DIN 4109-2<sup>4</sup> zu führen. Für den Nachweis des Schallschutzes ist das bewertete Schalldämm-Maß  $R_{w,WDVS}$  der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu ermitteln:

$$R_{w,WDVS} = R_{w,O} + \Delta R_{w,WDVS}$$

mit:  $R_{w,O}$  bewertetes Schalldämm-Maß der Massivwand ohne WDVS, ermittelt nach DIN 4109-32<sup>5</sup>

$\Delta R_{w,WDVS}$  Korrekturwert ermittelt nach Abschnitt 2.1.2.4

### 3.1.4 Brandschutz

#### 3.1.4.1 WDVS mit EPS-Platten

Das WDVS nach Anlage 2.1 mit EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) darf unter Beachtung der nachfolgenden Randbedingungen dort angewendet werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen für Außenwandbekleidungen schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen.

|  |  | WDVS                            |                   |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
|  |  | schwerentflammbar <sup>a)</sup> | normalentflammbar |
| Eigenschaften<br>der EPS-<br>Platten   | Dämmstoffdicke [mm]                                | 40 - 300 <sup>d)b)</sup>        | 40 - 300          |
|  | Verklebung   | Klebemörtel                     | ja                |
| Klebeschaum<br>"einZA WDVS<br>Klebeschaum"   |  | ja <sup>b)c)</sup>              |                   |
| Putz-<br>system  | Dicke [mm]<br>(Schlussbeschichtung +<br>Unterputz) | gemäß Anlage 2.1, aber<br>≥ 4   | gemäß Anlage 2.1  |
| <p>a) Die Ausführung des WDVS muss entsprechend den im Abschnitt 3.2.4.2 bestimmten Maßnahmen unter Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.</p> <p>b) Bei Verwendung des Klebeschaums "einZA WDVS Klebeschaum" beträgt die Mindestdicke 60 mm.</p> <p>c) Bei Ausführung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3 d) bestimmten Maßnahme darf der Klebeschaum "einZA WDVS Klebeschaum" nicht verwendet werden.</p> <p>d) Bei Dämmstoffdicken über 100 mm muss die Ausführung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3 bestimmten Maßnahmen erfolgen.</p> |  |                                 |                   |

<sup>3</sup> DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen  
<sup>4</sup> DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen  
<sup>5</sup> DIN 4109-32 Schallschutz im Hochbau – Teil 32: Daten für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Massivbau

### 3.1.4.2 WDVS mit Mineralwolle-Dämmstoff

Das WDVS nach Anlage 2.2 mit Mineralwolle-Dämmstoffen nach Abschnitt 2.1.1.2 b) oder 2.1.1.2 c) darf dort angewendet werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen für Außenwandbekleidungen nichtbrennbar, schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen. Die Bestimmungen der folgenden Tabelle sind einzuhalten:

|                            |                     | WDVS          |   |
|----------------------------|---------------------|---------------|---|
|                            |                     | nichtbrennbar | schwerentflammbar/<br>normalentflammbar |
| Schluss-<br>beschichtungen | "einza Silikatputz" | nein          | ja                                      |
|                            | alle anderen        | ja            | ja                                      |

## 3.2 Ausführung

### 3.2.1 Anforderungen an den Antragsteller und die ausführende Firma

#### – Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und alle Informationen über die erforderlichen weiteren Einzelheiten zur einwandfreien Ausführung der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausführung des WDVS betrauten Personen zur Verfügung zu stellen.

#### – Ausführende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausführenden Firma hat sich über die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids sowie über alle für eine einwandfreie Ausführung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausführende Firma hat gemäß Anlage 8 die Übereinstimmung der Bauart WDVS mit der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklären. Diese Erklärung ist dem Bauherrn zu überreichen.

### 3.2.2 Allgemeines

Für die WDVS dürfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in den Anlagen 2.1 und 2.2 genannten Komponenten und deren Kombination gemäß folgender Bestimmungen sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben aus Planung und Bemessung (s. Abschnitt 3.1) angewendet und ausgeführt werden.

Bei der Verarbeitung und Erhärtung dürfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.

### 3.2.3 Klebemörtel und Klebeschaum

Die Klebemörtel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemörtel zu mischen. Der Klebeschaum ist verarbeitungsfertig. Die Klebemörtel und der Klebeschaum sind mit einer Auftragsmenge nach Anlagen 2.1 und 2.2 aufzubringen.

### 3.2.4 Anbringen der Dämmplatten

#### 3.2.4.1 Allgemeines

Beschädigte Dämmplatten dürfen nicht eingebaut werden.

Die Dämmplatten sind durch geeignete Maßnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schützen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putzsystems.

### 3.2.4.2 Konstruktive Brandschutzmaßnahmen

Für schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten müssen folgende konstruktiven Maßnahmen gegen eine Brandeinwirkung von außen ausgeführt werden (siehe Anlage 7):

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm über Geländeoberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebäudeteilen (z. B. Parkdächer u. a.),
2. ein Brandriegel in Höhe der Decke des 1. Geschosses über Geländeoberkante oder angrenzenden horizontalen Gebäudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei größeren Abständen sind zusätzliche Brandriegel einzubauen.
3. ein Brandriegel in Höhe der Decke des 3. Geschosses über Geländeoberkante oder angrenzender horizontaler Gebäudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei größeren Abständen sind zusätzliche Brandriegel einzubauen.
4. weitere Brandriegel an Übergängen der Außenwand zu horizontalen Flächen (z. B. Durchgänge, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von außen beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Höhe  $\geq 200$  mm,
- nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,
- Rohdichte<sup>6</sup>  $\geq 60$  kg/m<sup>3</sup> bis 90 kg/m<sup>3</sup> und Querkzugfestigkeit<sup>7</sup>  $\geq 80$  kPa oder
- Rohdichte<sup>6</sup>  $\geq 90$  kg/m<sup>3</sup> und Querkzugfestigkeit<sup>7</sup>  $\geq 5$  kPa,
- mit mineralischem Klebemörtel gemäß Anlage 3 und
- zusätzlich mit WDVS-Dübeln angedübelt,
- konstruktive Verdübelung mit zugelassenen WDVS-Dübeln, bestehend aus Dübelteller und Hülse aus Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dübeltellers  $\geq 60$  mm, Rand- und Zwischenabstände der Dübel: mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal 20 cm zu den seitlichen Rändern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal 40 cm zum benachbarten Dübel,
- Brandriegel sind durch vollflächige Verklebung und Verdübelung derart am Untergrund zu befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollständig abgeleitet werden können. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querkzugfestigkeit des Brandriegels entsprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb eines Daches) in der Dämmebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem Klebemörtel vollflächig anzukleben.

Die für schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 3.2.4.3 vorgeschriebenen Maßnahmen im Bereich von Außenwandöffnungen müssen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 ausgeführt werden.

<sup>6</sup> Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert für jeden Einzelmesswert

<sup>7</sup> Querkzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte dürfen den Mittelwert um max. 15 % unterschreiten

Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Höhe des Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfüllen:

- Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz und Unterputz) von 4 mm
- an Gebäudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe mit einem Flächengewicht von mindestens 280 g/m<sup>2</sup> und einer Reißfestigkeit im Anlieferungszustand von größer als 2,3 kN/5 cm einzuarbeiten
- Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m<sup>3</sup>
- Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem Flächengewicht von mindestens 150 g/m<sup>2</sup>

### 3.2.4.3 Stürze und Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken über 100 mm bis 300 mm müssen aus Brandschutzgründen oberhalb des Brandriegels Nr. 3 nach Abschnitt 3.2.4.2 wie folgt ausgeführt werden:

- a. Oberhalb jeder Öffnung im Bereich der Stürze ist ein mindestens 300 mm seitlich überstehender Brandriegel (links und rechts der Öffnung) vollflächig anzukleben; im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusätzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstärken. Werden hierbei auch Laibungen gedämmt, ist für die Dämmung der horizontalen Laibung im Sturzbereich ebenfalls dieser Brandriegel einzubauen.
- b. Beim Einbau von Rollläden oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Öffnungen bzw. bei der Montage von Fenstern in der Dämmebene sind diese dreiseitig – oberhalb und an beiden Seiten – von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel – wie unter a) beschrieben – zu umschließen.
- c. Die Ausführung nach a) und b) darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein horizontal um das Gebäude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel muss vollflächig angeklebt werden. Der Brandriegel ist so anzuordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar über Öffnungen befindlichen Kantenbereichen ist das Bewehrungsgewebe zusätzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstärken.

Die Brandriegel nach a) bis c) müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Höhe  $\geq 200$  mm,
- nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,
- Rohdichte<sup>6</sup>  $\geq 60$  kg/m<sup>3</sup> bis 90 kg/m<sup>3</sup> und Querkzugfestigkeit<sup>7</sup>  $\geq 80$  kPa oder
- Rohdichte<sup>6</sup>  $\geq 90$  kg/m<sup>3</sup> und Querkzugfestigkeit<sup>7</sup>  $\geq 5$  kPa,
- mit mineralischem Klebemörtel gemäß Anlage 3 vollflächig angeklebt und zusätzlich angedübelt
- Brandriegel sind durch vollflächige Verklebung und ggf. Verdübelung derart am Untergrund zu befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollständig sicher abgeleitet werden können. Die Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und Brandriegel muss mindestens der geforderten Querkzugfestigkeit des Brandriegels entsprechen.
- d. Alternativ für den Brandriegel nach c) darf bei EPS-Platten, die mit mineralischem Klebemörtel (gemäß Anlage 3) am Untergrund befestigt sind, auch das Produkt "purenotherm® WDVS (puren-PIR NE)" (Dämmplatten aus Polyurethan, Rohdichte 30 – 37 kg/m<sup>3</sup>) als Brandriegel verwendet werden, wenn ein mineralischer Unterputz (gemäß Anlage 3) mit einer Nassauftragsmenge von mindestens 3 kg/m<sup>2</sup> ausgeführt wird. Dieser Brandriegel muss mindestens 250 mm hoch sein und vollflächig angeklebt werden. Die Anordnung des Dämmstreifens und der Gewebeeckwinkel muss wie bei dem o. g. Brandriegel nach c) erfolgen.

#### 3.2.4.4 Verklebung

Die Dämmplatten sind mit einem Klebemörtel nach Abschnitt 2.1.1.1 - EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) alternativ mit dem Klebeschaum nach Abschnitt 2.1.1.1 - passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dürfen keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten müssen mit gleichwertigen Dämmstoffen geschlossen werden. Das Schließen von Fehlstellen und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum<sup>8</sup> ist zulässig. In die Fugen darf kein Klebemörtel gelangen. Zur Vermeidung von Wärmebrücken dürfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Insbesondere bei Dämmstoffdicken über 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten, dass Zwängungspunkte eine Bewegungsmöglichkeit haben. Im Rand- und Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten, z. B. sind passende Formeckteile zu verwenden.

Bei Verwendung des Klebeschaums "einZA WDVS Klebeschaum" sind die EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) durch Auftragen eines umlaufenden randnahen Wulstes und mit einem eingeschlossenen Wulst in M- oder W-Form so zu versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % der Fläche erreicht wird. Der Klebeschaumauftrag erfolgt mit einer Pistole.

Insbesondere bei Verwendung des Klebeschaums "einZA WDVS Klebeschaum" in Verbindung mit Dämmplatten ohne Nut- und Feder-Profilierung ist sicherzustellen, dass durch eine sorgfältige Nachjustierung der angeklebten EPS-Platten eine unzuträgliche Nachexpansion des noch nicht abgebundenen Klebeschaums verhindert wird.

Bei Verwendung von EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) darf der Klebemörtel auch vollflächig oder wulstförmig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es müssen mindestens 60 % der Fläche durch Mörtelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwülste darf 10 cm nicht überschreiten. Die Dämmplatten sind unverzüglich, spätestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemörtelbett einzudrücken, einzuschwimmen und anzupressen.

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) und Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemörtel zu versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

Beschichtete Dämmstoffe gemäß Abschnitt 2.1.1.2 b) Tabelle 2 und Abschnitt 2.1.1.2 c) Tabelle 3 müssen wie angegeben werkseitig mit einer Haftbrücke auf einer oder zwei Seiten beschichtet sein. Bei beschichteten Platten ist die Seite, die für die Verklebung mit der Wand zu verwenden ist, gekennzeichnet.

Bei zum Untergrund beschichteten Mineralwolle-Dämmstoffen darf der Klebemörtel bei Verklebung auf dem Untergrund in einem Arbeitsgang vollflächig oder teilflächig aufgetragen werden.

Bei vollflächigem Auftragen ist der Klebemörtel unmittelbar vor dem Ansetzen der Dämmplatten mit einer Zahntraufel aufzukämmen. Die Dämmplatten sind unverzüglich, spätestens nach 10 Minuten, mit der Seite, auf die der Klebemörtel aufgetragen wurde, in das frische Klebemörtelbett am Untergrund einzudrücken, einzuschwimmen und anzupressen.

Bei teilflächigem Auftragen muss der Klebemörtel so auf die Wandoberfläche gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Fläche durch Mörtelstreifen bedeckt sind. Die Kleberwülste müssen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht überschreiten.

#### 3.2.4.5 Verdübelung

Bei der Verdübelung unter dem Bewehrungsgewebe (oberflächenbündig) sind die Dübel nach dem Erhärten des Klebemörtels bzw. des Klebeschaums, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

<sup>8</sup>

Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis für die Schwerentflammbarkeit des Fugenschaums bei Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen.

Bei der Verdübelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten aufzubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach werden die Dübel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Die Mindestanzahl der erforderlichen Dübel ergibt sich aus dem Abschnitt 3.1.1, für die Anordnung der Dübel gelten die Anlagen 5.1 bis 5.3 und für die Dübeleigenschaften gelten Anlage 4.

Die Dübel, die in die Plattenfläche gesetzt werden, müssen einen Mindestabstand des Dübelschafts zum Plattenrand von 150 mm und zu den anderen Dübelschaften von 200 mm aufweisen.

### 3.2.5 Ausführen des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erhärten des Klebemörtels bzw. des Klebeschaums sind die Dämmplatten mit einem Unterputz nach Abschnitt 2.1.1.4 in einer Dicke nach Anlage 2.1 bis 2.2 auf die Dämmplatten aufzubringen.

Bei maschinellem Putzauftrag oder bei Verwendung beidseitig vorbeschichteter Mineralwolle-Lamellen bzw. Mineralwolle-Platten darf der Unterputz in einem Arbeitsgang aufgetragen und dann eben gezogen werden. Das Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 ist bei Unterputzdicken bis 4 mm mittig und bei Unterputzdicken über 4 mm in die äußere Hälfte des Unterputzes einzuarbeiten. Stöße des Gewebes sind ca. 10 cm zu überlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit einem geeigneten Haftvermittler nach Abschnitt 2.1.1.5 versehen werden. Die Verträglichkeit des Haftvermittlers zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

Nach dem Erhärten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist die Schlussbeschichtung nach Abschnitt 2.1.1.6 nach den Vorgaben des Antragstellers anzurühren und in einer Schichtdicke nach Anlagen 2.1 bzw. 2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufzubringen.

Die Unterputze "einZA Spachtelkleber" und "einZA Armierungsspachtel ZF" dürfen nur in Verbindung mit den Schlussbeschichtungen "einZA Dispersionsputze" und "einZA Siliconharzputze" verwendet werden.

Bei Dämmstoffdicken über 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz und Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m<sup>2</sup> betragen.

Die Angaben zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestputzdicken in den Abschnitten 3.1.4 und 3.2.4.2 sind zu beachten.

### 3.2.6 Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen

Bei der Überbrückung von Dehnungsfugen in Außenwandflächen sind die Vorgaben aus Planung und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1.1.2).

Dehnungsfugen zwischen Gebäudeteilen müssen mit Dehnungsprofilen im WDVS berücksichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schließen.

### 3.2.7 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein vorspringender Sockel oder ein Übergang zu einer Sockeldämmung vorliegt. Die Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Maßnahmen.

Die Fensterbänke müssen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflüsse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhöhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, können besondere Maßnahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausführungen des WDVS von den Vorgaben dieses Bescheids sind im Einzelfall zu beurteilen und bedürfen ggf. zusätzlicher Nachweise.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/  
Allgemeine Bauartgenehmigung  
Nr. Z-33.43-201

Seite 15 von 15 | 14. Mai 2019

#### 4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Schlussbeschichtungen (Oberputze) müssen für die vollständige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS instandgehalten werden. Die Instandhaltung schließt mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS
- Reparaturen von unfallbedingten, örtlich begrenzten Beschädigungen
- die Instandhaltung mit Komponenten, die mit dem WDVS übereinstimmen (möglicherweise nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung)

Erforderliche Reparaturen sind durchzuführen, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.




Anja Rogsch  
Referatsleiterin

Beglaubigt



**Zeichnerische Darstellung des WDVS**  
"einZA WDVS Polystyrol PS-D",  
"einZA WDVS Steinwolle MW-D2" und  
"einZA WDVS Lamelle ML-D2"

Anlage 1

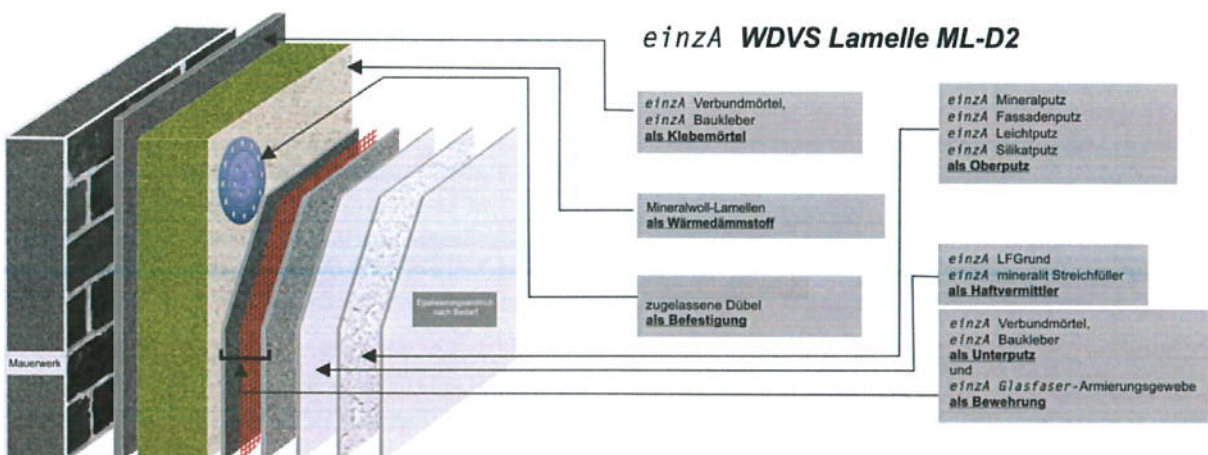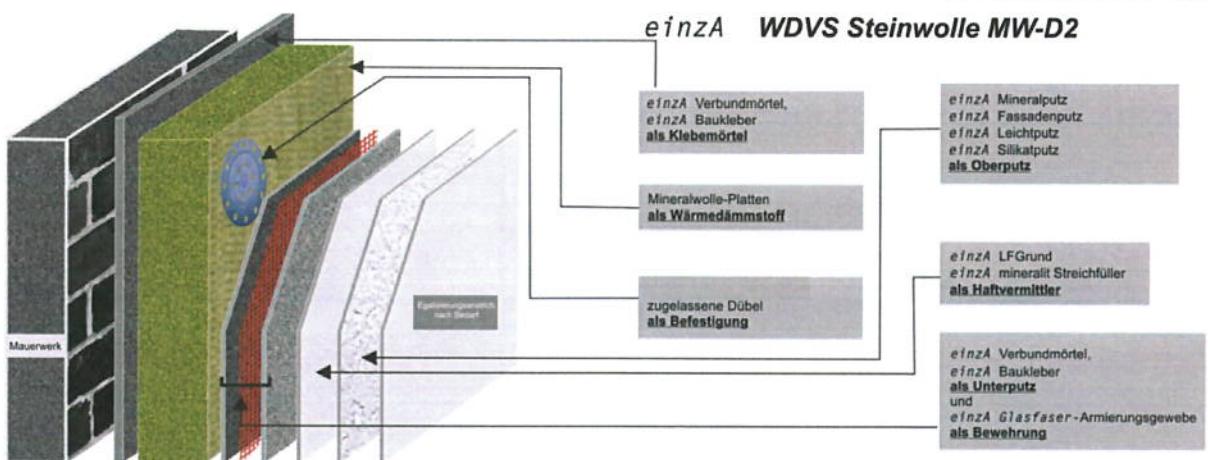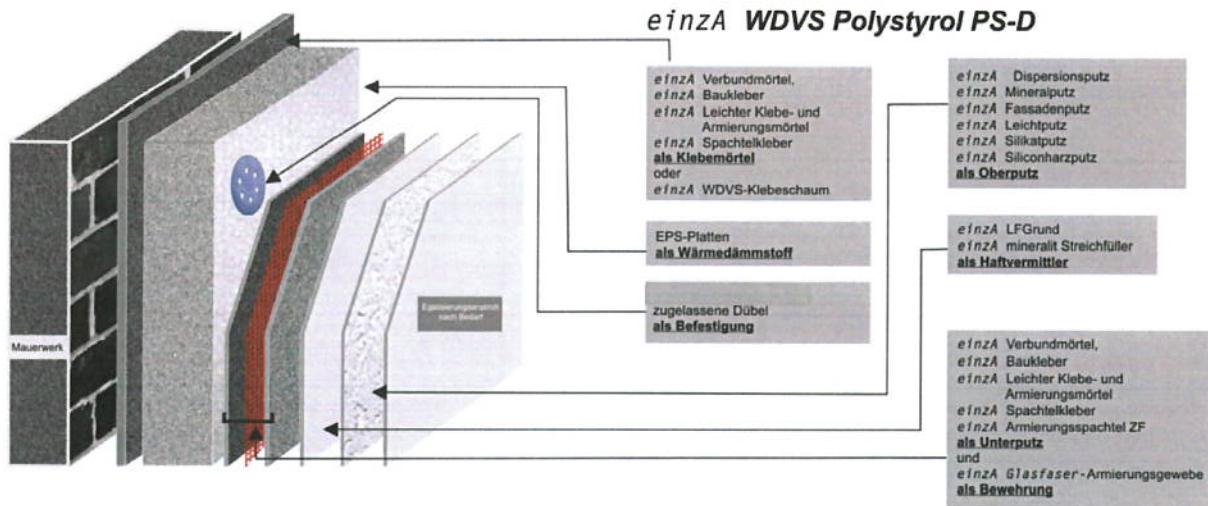



**Aufbau des WDVS**

"einZA WDVS Polystyrol PS-D"

**Anlage 2.1**

| Schicht  | Auftragsmenge<br>(nass)<br>[kg/m <sup>2</sup> ]               | Dicke<br>[mm]   |
|--|---|---|
| <b>Klebemörtel:</b><br>einZA Spachtelkleber<br>einZA Verbundmörtel<br>einZA Baukleber<br>einZA Leichter Klebe- und Armierungsmörtel  | ca. 4,0<br>ca. 4,0<br>ca. 4,0<br>4,0 – 5,0                    | Wulst-Punkt oder<br>vollflächige, ggf.<br>teilflächige Verklebung |
| <b>Klebschaum:</b><br>einZA WDVS Klebschaum  | 0,20  | Randwulst mit Wulst in<br>M- oder W-Form                          |
| <b>Dämmstoff:</b><br>befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.1.1.7<br>EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a)  | -   | 40 bis 300  |
| <b>Unterputze:</b><br>einZA Spachtelkleber<br>einZA Armierungsspachtel ZF<br>einZA Verbundmörtel<br>einZA Baukleber<br>einZA Leichter Klebe- und Armierungsmörtel                  | 3,0 – 4,5<br>3,0 – 4,5<br>4,5 – 6,5<br>4,5 – 6,5<br>4,0 – 5,5 | 2,0 – 3,0<br>2,0 – 3,0<br>3,0 – 5,0<br>3,0 – 5,0<br>5,0 – 7,0     |
| <b>Bewehrung:</b><br>einZA Glasfaser Armierungsgewebe  | ca. 0,165   | -   |
| <b>Haftvermittler:</b><br>einZA LFGrund<br>einZA mineralit Streichfüller   | 0,2 – 0,3<br>0,2 – 0,3  | -<br>-  |
| <b>Schlussbeschichtungen (Oberputze):</b><br>einZA Dispersionsputze<br>einZA Mineralputze/einZA Fassadenputze<br>einZA Leichtputze<br>einZA Silikatputze<br>einZA Siliconharzputze | 2,5 – 4,5<br>3,0 – 6,0<br>2,0 - 3,5<br>2,5 – 5,5<br>2,5 – 5,5 | 1,0 – 4,5<br>2,0 – 5,0<br>2,0 – 4,0<br>1,5 – 4,0<br>1,5 – 4,0     |

**Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.**

**Aufbau des WDVS**

"einzA WDVS Steinwolle MW-D2" und  
"einzA WDVS Lamelle ML-D2"

**Anlage 2.2**

| Schicht  | Auftragsmenge<br>(nass)<br>[kg/m <sup>2</sup> ] | Dicke<br>[mm]   |
|--|---|---|
| <b>Klebemörtel:</b><br>einzA Verbundmörtel<br>einzA Baukleber  | ca. 4,0<br>ca. 4,0                              | Wulst-Punkt oder<br>vollflächige, ggf.<br>teilflächige Verklebung |
| <b>Dämmstoffe:</b><br>befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.1.1.7<br>Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b)<br>Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 c) | -<br>-  | 40 bis 200<br>40 bis 200  |
| <b>Unterputze:</b><br>einzA Verbundmörtel<br>einzA Baukleber   | 4,5 – 6,5<br>4,5 – 6,5                          | 3,0 – 5,0<br>3,0 – 5,0  |
| <b>Bewehrung:</b><br>einzA Glasfaser Armierungsgewebe  | ca. 0,165                                       | -   |
| <b>Haftvermittler:</b><br>einzA LFGrund<br>einzA mineralit Streichfüller   | 0,2 – 0,3<br>0,2 – 0,3                          | -<br>-  |
| <b>Schlussbeschichtungen (Oberputze):</b><br>einzA Mineralputze/einzA Fassadenputze<br>einzA Leichtputze<br>einzA Silikatputze   | 3,0 – 6,0<br>2,0 – 3,5<br>2,5 – 5,5             | 2,0 – 5,0<br>2,0 – 4,0<br>1,5 – 4,0                               |

**Die Bestimmungen des Abschnitts 3 sind zu beachten.**

**Oberflächenausführung  
Anforderungen**

**Anlage 3**

| Bezeichnung   | Produkt ist... |                          | w <sup>1)</sup><br>[kg/(m <sup>2</sup> )] | s <sub>d</sub> <sup>1)</sup><br>[m] |
|---|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
|   | mineralisch    | dispersions-<br>gebunden |   |                                     |
| <b>1. Unterputze</b>  |                |                          |   |                                     |
| einza Baukleber   | x              |                          | 0,03 – 0,09                               | 0,05 – 0,10 <sup>1)</sup>           |
| einza Verbundmörtel   | x              |                          | 0,03 – 0,09                               | 0,05 – 0,10 <sup>1)</sup>           |
| einza Spachtelkleber  |                | x                        | 0,04 – 0,08                               | 0,10 – 0,20                         |
| Einza Armierungsspachtel ZF   |                | x                        | 0,04 – 0,08                               | 0,10 – 0,20                         |
| einza Leichter Klebe- und<br>Armierungsmörtel   | x              |                          | 0,25 <sup>2)</sup>                        | 18,4 <sup>3)</sup>                  |
| <b>2. Schlussbeschichtungen (Oberputze)</b>   |                |                          |   |                                     |
| <b>2.1 ggf. mit Haftvermittler "einza LFGGrund"</b>   |                |                          |   |                                     |
| einza Dispersionsputze  |                | x                        | 0,10 – 0,20                               | 0,10 – 0,25                         |
| einza Mineralputze/ einza<br>Fassadenputze  | x              |                          | 0,10 – 0,20 <sup>2)</sup>                 | 0,05 – 0,10                         |
| einza Leichtputze   | x              |                          | 0,15 – 0,30                               | 0,05 – 0,08                         |
| einza Siliconharzputze  |                | x                        | 0,05 – 0,15                               | 0,10 – 0,20                         |
| <b>2.2 ggf. mit Haftvermittler "einza mineralit Streichfüller"</b>  |                |                          |   |                                     |
| einza Silikatputze  |                | x                        | 0,15 – 0,25                               | 0,10 – 0,20                         |
| <sup>1)</sup> Physikalische Größen, Begriffe:<br>w : kapillare Wasseraufnahme nach DIN 52617 in [kg/(m <sup>2</sup> √h)]<br>s <sub>d</sub> : wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52615 [m]<br><sup>1)</sup> Trockenbereichsverfahren<br><sup>2)</sup> w: kapillare Wasseraufnahme nach DIN 1015-18 in [kg/(m <sup>2</sup> √h)]<br><sup>3)</sup> μ: wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 1015-19 / DIN EN ISO 12572 [-] |                |                          |   |                                     |

**Eignungsnachweise**

**Anlage 4**

Die Dübel müssen einen Dübeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragfähigkeit des Dübeltellers von mindestens 1,0 kN und eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und den nachfolgenden Eignungsnachweisen entsprechen. Sie können oberflächenbündig oder versenkt unter das Gewebe oder durch das Gewebe gesetzt werden.

| Bezeichnung                                    | Lieferant                        | Zulassungs Nr.             |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Schraubdübel:</b>                           |                                  |                            |
| einZA Schraubdübel STR U/ STR U 2G*            | EJOT<br>Baubefestigungen<br>GmbH | ETA-04/0023<br>Z-21.2-1769 |
| <b>Schlagdübel:</b>                            |                                  |                            |
| einZA Schlagdübel H1 eco                       | EJOT<br>Baubefestigungen<br>GmbH | ETA-11/0192                |
| einZA Schlagdübel H2 eco                       |                                  | ETA-15/0740                |
| einZA Schlagdübel NTK U                        |                                  | ETA-07/0026<br>Z-21.2-1844 |
| * Der Dübel ist auch oberflächennah versenkbar |                                  |                            |

In den Anlagen 5.1. bis 5.3 werden die Mindestanzahlen der oben genannten Dübel abhängig von der Plattenart, Plattengröße, Art der Dübelung und Abhängigkeit des Dübeldurchmessers angegeben. Für die Anordnung der Dübel gilt Anhang A der Norm DIN 55699:2017-08, sofern in den folgenden Tabellen keine weiteren Angaben gemacht werden.

**Mindestanzahlen der Dübel/m<sup>2</sup>** bei charakteristischer Zugtragfähigkeit der Dübel  $N_{Rk}$  im Untergrund für verschiedene Einwirkungen aus Wind  $w_{ek}$  –**EPS-Platten**– mit den Abmessungen 1000 mm x 500 mm

**Anlage 5.1**

Die folgende Tabelle in der Anlage 5.1 gilt für die EPS-Platten "**einza Dämmplatte weiß EPS 040**", "**einza Dämmplatte weiß EPS 035**", "**einza Dämmplatte grau EPS 034**" und "**einza Dämmplatte grau EPS 032**" gemäß Abschnitt 2.1.1.2 a):

Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

| Tabelle 1: Dübeltellerdurchmesser <b>60 mm</b> , Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge |                        |   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dämmstoffdicke<br>[mm]  | $N_{Rk}$<br>[kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   |                        | -0,56   | -0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 | -1,67 | -2,00 | -2,20 |
| 40 - 50   | ≥ 0,45                 | 5   | -     | 6     | 8     | -     | 10    | -     | -     | 14    |
| 60 - 300  | ≥ 0,45                 | -   | 4     | -     | 6     | 8     | -     | 10    | 12    | 14    |
| 120 - 300   | ≥ 0,5                  | -   | 4     | -     | 6     | 8     | -     | 10    | 12    | -     |

**Mindestanzahlen der Dübel/ m<sup>2</sup>** bei charakteristischer Zugtragfähigkeit der Dübel  $N_{Rk}$  im Untergrund für verschiedene Einwirkungen aus Wind  $w_{ek}$  –**MW-Platten**

**Anlage 5.2.1**

Die folgenden Tabellen in den Anlagen 5.2.1 und 5.2.2 gelten für die Mineralwolle-Platte "**einZA Mineralwolleplatten WLG 035**" gemäß Abschnitt 2.1.1.2 b):

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung durch das Gewebe

Tabelle 1: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,56   | -0,77 | -1,00 | -1,60 | -2,20 |
| 40 - 200            | 0,45                | 4   | 5     | 7     | 11    | 14    |
| 40 - 200            | ≥ 0,6               | 4   | 4     | 5     | 8     | 11    |

Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5-10 mm einzuhalten.

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 2: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,60   | -0,75 | -0,90 | -1,10 | -1,36 |
| 80 - 200            | ≥ 0,45              | 4   | 5     | 6     | 8     | 10    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 1200 mm x 400 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 3: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,60   | -0,75 | -0,90 | -1,10 | -1,43 |
| 80 - 200            | ≥ 0,45              | 4   | 5     | 6     | 8     | 10    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 4: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,48   | -0,65 | -0,82 | -0,98 | -1,03 | -1,22 | -1,27 | -1,41 |
| 80 - 200            | ≥ 0,45              | 4   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 1200 mm x 400 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 5: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,49   | -0,65 | -0,84 | -0,98 | -1,15 | -1,26 | -1,39 |
| 80 - 200            | ≥ 0,45              | 4   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 6: Dübeltellerdurchmesser **90 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,35   | -0,77 | -1,00 | -1,40 |
| 60 - 200            | ≥ 0,45              | 4   | 6     | 8     | 12    |

**Mindestanzahlen der Dübel/ m<sup>2</sup>** bei charakteristischer Zugtragfähigkeit der Dübel  $N_{Rk}$  im Untergrund für verschiedene Einwirkungen aus Wind  $w_{ek}$  –**MW-Platten**

**Anlage 5.2.2**

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 1: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,44   | -0,69 | -0,92 | -1,08 | -1,26 | -1,47 | -1,57 |
| 100 - 200           | $\geq 0,4$          | 4   | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 2: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,40   | -0,60 | -0,80 | -1,00 | -1,20 | -1,40 | -1,60 |
| 100 - 200           | $\geq 0,3$          | 4   | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 3: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,53   | -0,80 | -1,02 | -1,22 | -1,40 | -1,56 | -1,70 |
| 100 - 200           | $\geq 0,4$          | 4   | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 800 mm x 625 mm bzw. 1200 x 400, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe, "**einZ Schraubdübel STR U/STR U 2G**", **versenkt**, Schneidetiefe 20 mm

Tabelle 4: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche

| Dämmstoffdicke [mm] | $N_{Rk}$ [kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |       |
|---------------------|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | -0,48   | -0,60 | -0,72 | -0,96 | -1,20 | -1,43 |
| 100 - 200           | $\geq 0,36$         | 4   | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    |

**Mindestanzahlen der Dübel/ m<sup>2</sup>** bei charakteristischer  
 Zugtragfähigkeit der Dübel  $N_{Rk}$  im Untergrund für  
 verschiedene Einwirkungen aus Wind  $w_{ek}$  –**MW-Lamelle-**"

**Anlage 5.3**

Die folgenden Tabellen in der Anlage 5.3 gelten für die Mineralwolle-Lamelle "**einza Mineralwoll-Lamellenplatte**" gemäß Abschnitt 2.1.1.2 c):

Einlagige Verlegung, Abmessung: 1200 mm x 200 mm, Dübelung durch das Gewebe

Tabelle 1: Dübeltellerdurchmesser **60 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke<br>[mm] | $N_{Rk}$<br>[kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |
|------------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                        |                        | -0,56   | -0,77 | -1,00 | -1,60 | -2,20 |
| 40 - 200               | 0,45                   | 4   | 6     | 7     | 10    | 14    |
| 40 - 200               | ≥ 0,6                  | 4   | 4     | 5     | 8     | 11    |

Einlagige Verlegung, Abmessung: 1200 mm x 200 mm, Dübelung oberflächenbündig unter dem Gewebe

Tabelle 2: Dübeltellerdurchmesser **140 mm**, Dübelung auf der Plattenfläche und Plattenfuge

| Dämmstoffdicke<br>[mm] | $N_{Rk}$<br>[kN/Dübel] | charakteristische Einwirkungen aus Wind $w_{ek}$ [kN/m <sup>2</sup> ] |       |       |       |       |
|------------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                        |                        | -0,56   | -0,77 | -1,00 | -1,60 | -2,20 |
| 40 - 200               | 0,45                   | 4   | 6     | 7     | 10    | 14    |
| 40 - 200               | ≥ 0,6                  | 4   | 4     | 5     | 8     | 11    |



## Abminderung der Wärmedämmung

## Anlage 6

Die Wärmebrückenwirkung der Dübel ist wie folgt zu berücksichtigen:

$$U_c = U + \chi \cdot n \quad \text{in W/(m}^2\text{·K)}$$

- Dabei ist:
- $U_c$  korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteils
  - $U$  Wärmedurchgangskoeffizient des ungestörten Bauteils in W/(m<sup>2</sup>·K)
  - $\chi$  punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient eines Dübels in W/K
  - $n$  Dübelanzahl/m<sup>2</sup> (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

Eine Berücksichtigung der Wärmebrückenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dübelanzahl  $n$  pro m<sup>2</sup> Wandfläche (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, der Dämmstoffdicke und dem Wärmedurchgangskoeffizienten des Dübels den Festlegungen der Tabellen 1 bis 3 entspricht.

Eine Berücksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die Erhöhung des Wärmedurchgangskoeffizienten des ungestörten Bauteils durch die Wärmebrückenwirkung der Dübel 3 % nicht überschreitet.

**Tabelle 1:** Anzahl der Dübel pro m<sup>2</sup> bis zu der eine Berücksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs ab  $\lambda = 0,040$  W/(m·K)

| $\chi$ in W/K | Dämmdicke in mm  |                   |                    |                    |                    |           |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|               | $d \leq 50$      | $50 < d \leq 100$ | $100 < d \leq 150$ | $150 < d \leq 200$ | $200 < d \leq 250$ | $250 < d$ |
| 0,004         | 5                | 3                 | 2                  | 1                  | 1                  | 1         |
| 0,003         | 7                | 4                 | 2                  | 2                  | 2                  | 1         |
| 0,002         | 10               | 5                 | 4                  | 3                  | 2                  | 2         |
| 0,001         | 16 <sup>a)</sup> | 11                | 7                  | 6                  | 5                  | 4         |

<sup>a)</sup> Maximale Dübelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

**Tabelle 2:** Anzahl der Dübel pro m<sup>2</sup> bis zu der eine Berücksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs ab  $\lambda = 0,035$  W/(m·K)

| $\chi$ in W/K | Dämmdicke in mm  |                   |                    |                    |                    |           |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|               | $d \leq 50$      | $50 < d \leq 100$ | $100 < d \leq 150$ | $150 < d \leq 200$ | $200 < d \leq 250$ | $250 < d$ |
| 0,004         | 4                | 2                 | 2                  | 1                  | 1                  | 1         |
| 0,003         | 6                | 3                 | 2                  | 2                  | 1                  | 1         |
| 0,002         | 9                | 5                 | 3                  | 3                  | 2                  | 2         |
| 0,001         | 16 <sup>a)</sup> | 10                | 7                  | 5                  | 4                  | 3         |

<sup>a)</sup> Maximale Dübelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung


**Tabelle 3:** Anzahl der Dübel pro m<sup>2</sup> bis zu der eine Berücksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs ab  $\lambda = 0,032$  W/(m·K)

| $\chi$ in W/K | Dämmdicke in mm  |                   |                    |                    |                    |           |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|               | $d \leq 50$      | $50 < d \leq 100$ | $100 < d \leq 150$ | $150 < d \leq 200$ | $200 < d \leq 250$ | $250 < d$ |
| 0,004         | 4                | 2                 | 2                  | 1                  | 1                  | 1         |
| 0,003         | 5                | 3                 | 2                  | 2                  | 1                  | 1         |
| 0,002         | 8                | 4                 | 3                  | 2                  | 2                  | 2         |
| 0,001         | 16 <sup>a)</sup> | 9                 | 6                  | 5                  | 4                  | 3         |

<sup>a)</sup> Maximale Dübelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

**Anordnung der zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen gemäß Abschnitt 3.2.4.2; EPS-Platten bis max. 300 mm**

**Anlage 7**

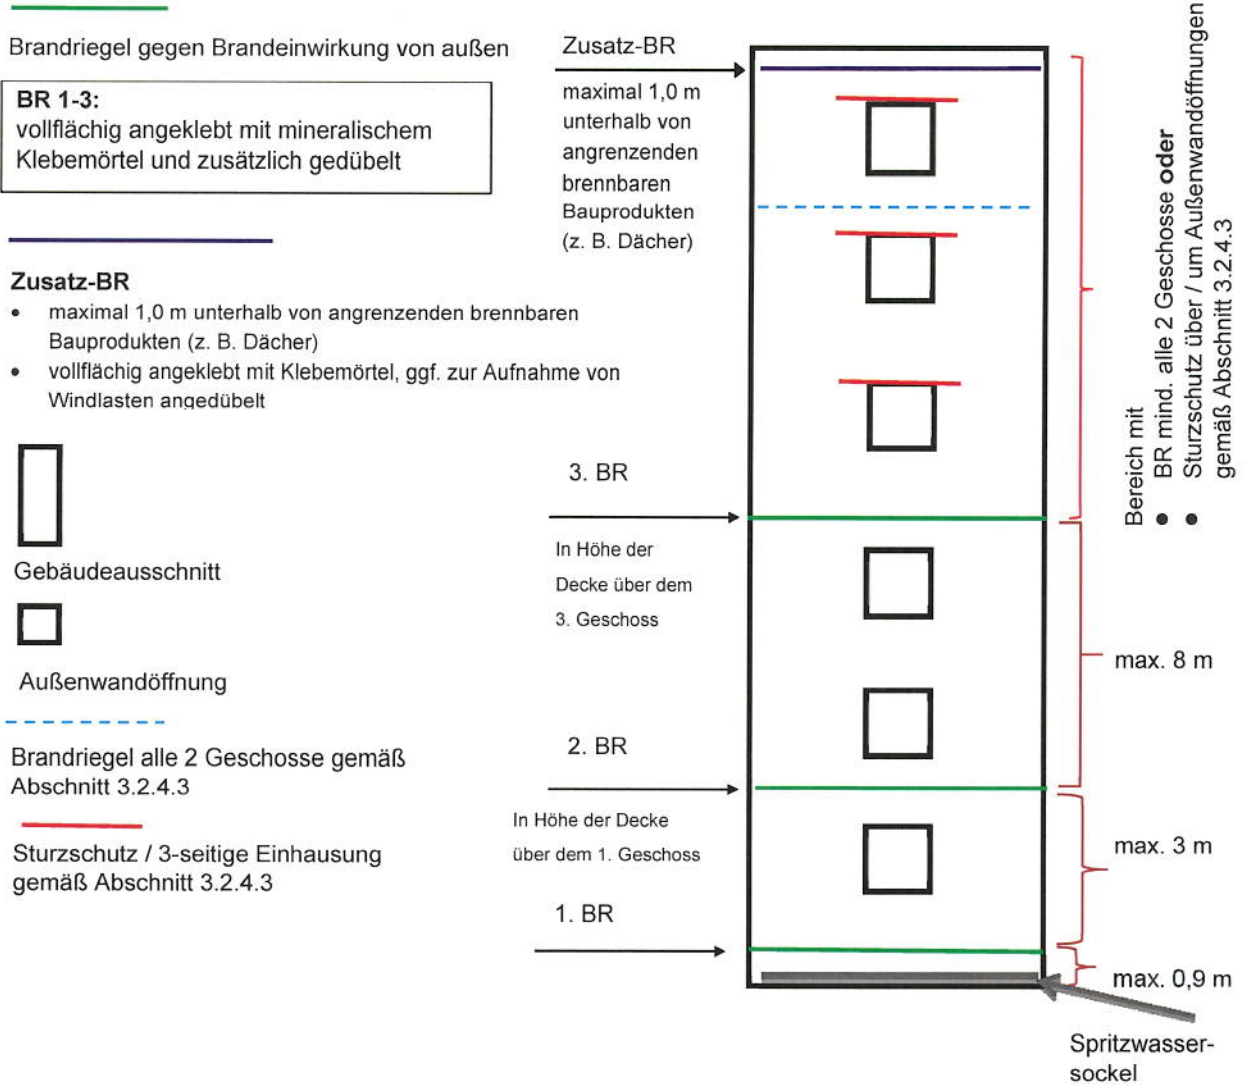

## Übereinstimmungsbestätigung der Bauart "WDVS"

## Anlage 8

Dieser Nachweis ist eine Übereinstimmungsbestätigung im Sinne des § 16a(5) MBO.  
Dieser Nachweis ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausführenden Firma\*) auszufüllen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu übergeben. Als zusätzliche Information über die verarbeiteten Komponenten können zusätzlich zum Dämmstoff auch die von weiteren Komponenten der Beipackzettel/ Kennzeichnung diesem Nachweis beigefügt werden.

\* Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausführung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

### Postanschrift des Gebäudes:

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

### Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung:

Z-33.43- \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_

Handelsname des WDVS: \_\_\_\_\_

### Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)

- **Klebemörtel/Klebeschaum:** Handelsname \_\_\_\_\_
- **Dämmstoff:**  EPS-Platten  
 Mineralwolle-Platten  
 Mineralwolle-Lamellen

Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dämmstoffs ist diesem Nachweis beizufügen.

- Handelsname: \_\_\_\_\_
- Nenndicke: \_\_\_\_\_
- **Bewehrung:** Handelsname / Flächengewicht \_\_\_\_\_
- **Unterputz:** Handelsname / mittlere Dicke \_\_\_\_\_
- **ggf. Haftvermittler:** Handelsname / Auftragsmenge \_\_\_\_\_
- **Schlussbeschichtung (Oberputz)**  
Handelsname / Korngröße bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge \_\_\_\_\_
- **Dübel:** Handelsname / Anzahl je m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

- **Brandverhalten des WDVS:** (siehe Abschnitt 3.1.4 der o.g. Zulassung des WDVS)  
 normalentflammbar  schwerentflammbar  nichtbrennbar
- **Brandschutzmaßnahmen:** (s. Abschnitt 3.2.4.2 bzw. 3.2.4.3 der o.g. Zulassung des WDVS):  
 konstruktive Brandschutzmaßnahmen nach Abschnitt 3.2.4.2  
 Brandschutzmaßnahmen nach Abschnitt 3.2.4.3 durch  
 ohne Sturzschutz  mit Sturzschutz/ dreiseitiger Umschließung  mit Brandriegel umlaufend  
 Brandschutzmaßnahme aus folgendem Dämmstoff: \_\_\_\_\_  
 Brandschutzmaßnahme nach Abschnitt 3.2.4.3 d)

### Postanschrift der ausführenden Firma:

Firma: \_\_\_\_\_ Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Staat: \_\_\_\_\_

Wir erklären hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemäß den Bestimmungen der o. g. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_